

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Агрегат компрессорно-конденсаторный типа OP-LSHM.

1.2. Изготовитель

Фирма: "Danfoss A/S", Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания.

1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата производства

Например: серийный номер: 012721CG2811

1...6 цифра = Серийный номер: 123456

7...8 цифра = завод-изготовитель

9 ... 10 цифра = произведенная неделя: 28 = 28 недели в году

11 ... 12 цифра = последние две цифры года выпуска: 11 = 2011


2. Назначение изделия

Агрегат компрессорно-конденсаторный (далее по тексту – агрегат) предназначен для использования в холодильных установках, работающих по парокомпрессионному циклу.

Агрегат типа OP-LSHM предназначен для работы с хладагентами R452A. В агрегате применяется компрессор герметичный поршневой, который имеет первоначальную заправку полиэфирного масла. Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

3. Описание и работа

3.1. Устройство изделия

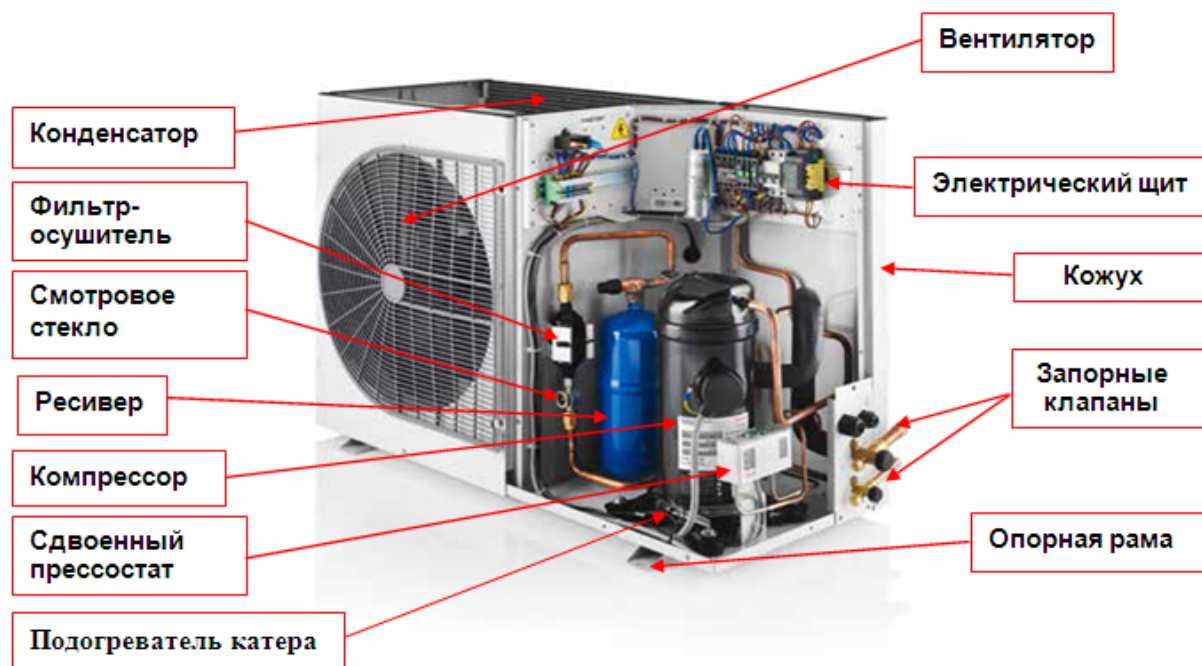

Агрегат компрессорно-конденсаторный является частью холодильной установки.

Элементы агрегата выполняют следующие функции:


- компрессор: сжимает газообразный хладагент и подает его в конденсатор;
- конденсатор с вентилятором: в результате воздушного охлаждения газообразный хладагент конденсируется внутри конденсатора и в жидком состоянии стекает в ресивер;
- ресивер: предназначен для сбора жидкого хладагента и обеспечения равномерной подачи его в испаритель через дросселирующее устройство;
- сдвоенный прессостат: обеспечивает защиту компрессора от низкого и высокого давления;
- подогреватель картера: защищает компрессор от натекания хладагента в период, когда компрессор не работает;

Тип конденсатора	A7
Расход воздуха м3/ч	2200
Внутренний объем конденсатора, дм3	0,4
Диаметр лопаток, мм	365
Объем ресивера, л	1,3
Вес нетто, кг	50
Уровень звуковой мощности шума при 50 Гц, дБА	63
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м, дБА	32
Электропитание компрессора	230 В/ 1 фаза / 50 Гц
Электропитание вентилятора	230 В/ 1 фаза / 50 Гц
LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, А	16
МСС (Максимальный непрерывный ток) компрессора, А	5
Максимальная потребляемая мощность, кВт	0,744
МСС (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, А	0,32
Мощность вентилятора, кВт	0,025
Условия испытания	Хладагента R452A, Температура кипения = -25°C Температура окружающей среды = +32°C Перегрев = 10K Переохлаждение в пределах компрессорно-конденсаторного агрегата


Дополнительные технические характеристики

Высота H, мм	680
Ширина W, мм	950
Длина D, мм	443
Трубопровод, линия всасывания	1/2"
Трубопровод, жидкостная линия	3/8"

Габаритные размеры

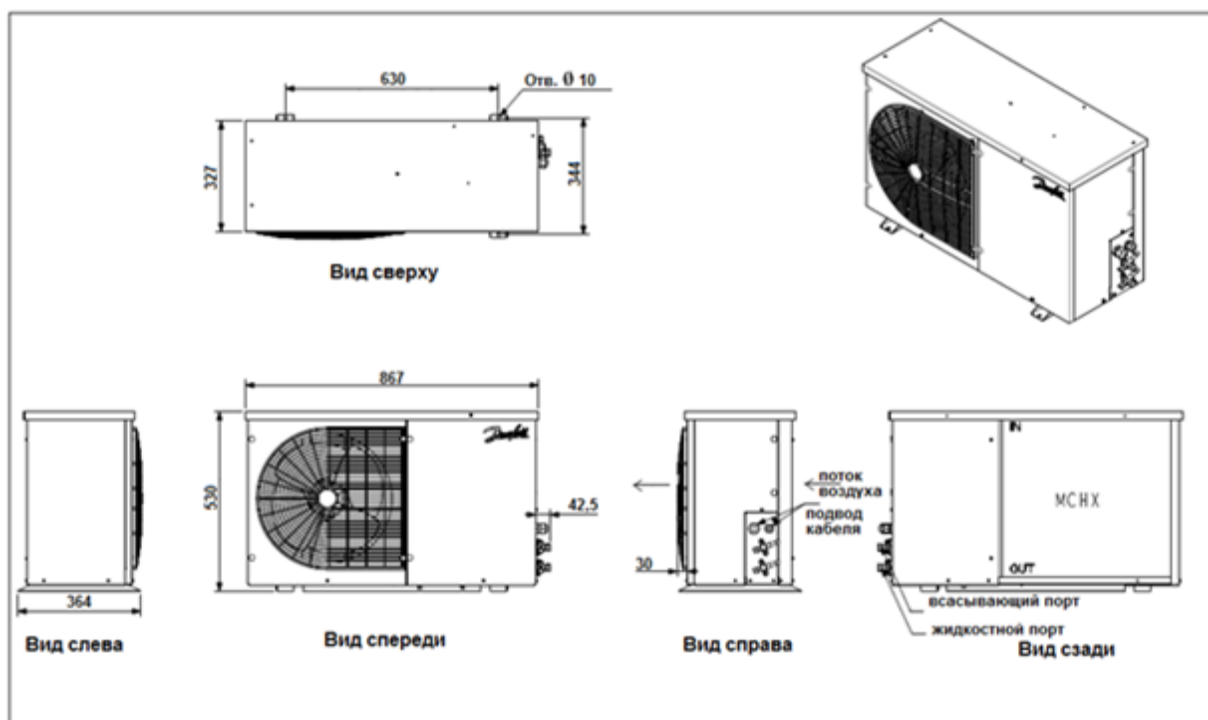

Электрическая схема подключений

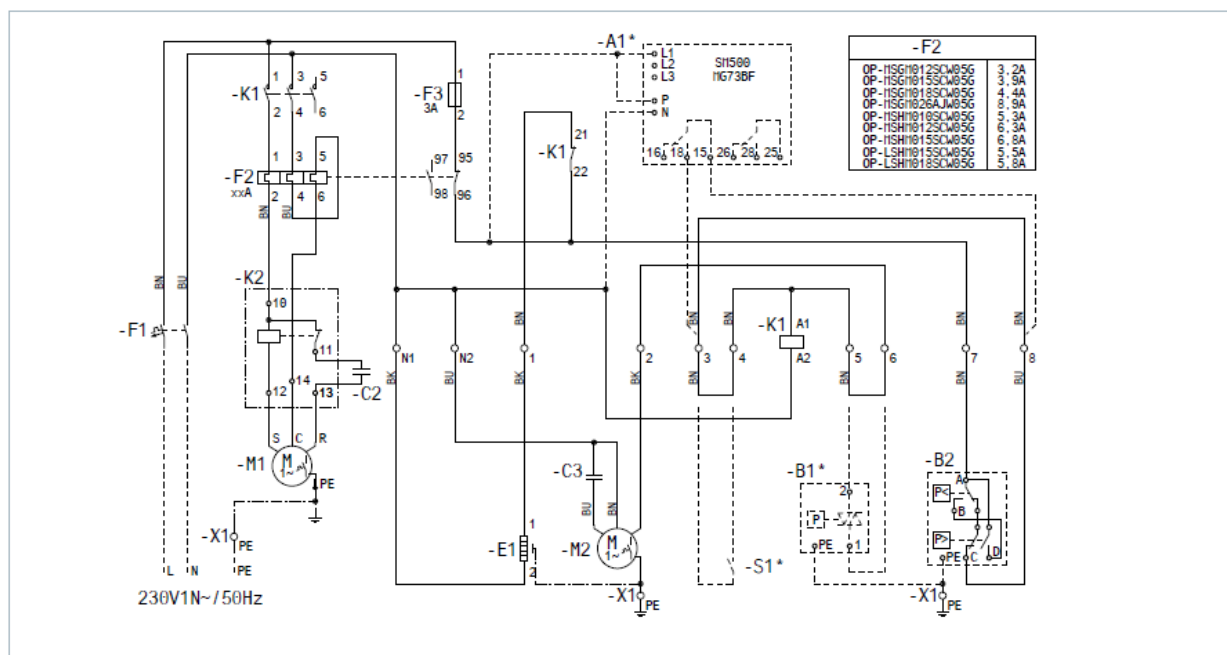

Условные обозначения

ВК: черный
A1*: реле напряжения
BU: синий
B1*: регулятор скорости вращения вентилятора (опция)
BN: коричневый
B2: прессостат высокого и низкого давления
GY: серый
RD: красный
C2: рабочий конденсатор компрессора
WH: белый
C3: рабочий конденсатор вентилятора
E1: подогреватель картера
F1: главный выключатель
F2: реле перегрузки
F3: предохранитель цепи управления
F4: тепловая защита компрессора
M1: компрессор
K1: контактор
M2: мотор вентилятора
K2: пусковое реле
R1: стабилизирующий нагрузочный резистор
S1*: комнатный термостат (опция)
X1: клеммы
*****: опция (убрать перемычку)

4. Указания по монтажу и наладке

4.1. Общие указания

Монтажные работы, в ходе которых устанавливается агрегат, должны соответствовать регламенту для оборудования работающего под давлением, ТР ТС 032/2013.

Сам агрегат не является агрегатом в рамках данного регламента.

Убедитесь, что данная модель агрегата соответствует техническим характеристикам системы (по производительности, используемым хладагентам и т.д.).

Осмотрите агрегат на предмет внешних повреждений.

4.2. Меры безопасности

Установка агрегата должна осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с существующей практикой и требованиями техники безопасности.


Запрещается выполнять паяные работы, если агрегат находится под давлением.

Не устанавливайте агрегат в агрессивной и пыльной среде.

Не устанавливайте и не запускайте агрегат в комнатах с огнеопасной атмосферой.

4.3. Подготовка к монтажу

Агрегат должен быть расположен в хорошо вентилируемом месте, не должно быть никаких препятствий для потока воздуха, который проходит через агрегат (рекомендуемое расположение агрегата изображено на рисунке внизу).

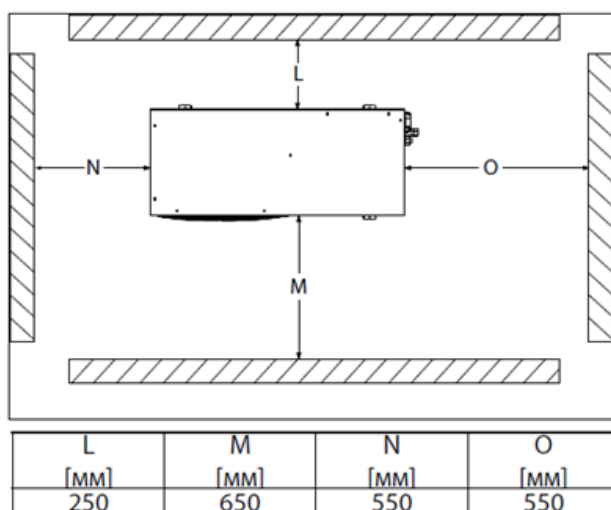

Избегайте установки агрегата в местах, которые в течение дня длительное время подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.

Агрегат должен быть установлен на ровную горизонтальную поверхность с углом наклона не более 3°


Для систем, работающих на R404A/R507, обратите особое внимание на соединения, так как существует повышенная вероятность утечек из-за меньшего размера молекул этих хладагентов.

Для агрегата только те компоненты, которые подходят ГФУ хладагентов (фильтры, ТРВ, реле давления, смотровые стекла и т. д.).

Перед тем как подсоединять агрегат к компонентам системы, убедитесь, что они чистые и не содержат влаги.

4.4. Монтаж и демонтаж

Агрегат должен быть надежно установлен на прочном и твердом основании и зафиксирован с самого начала, как на примере ниже.

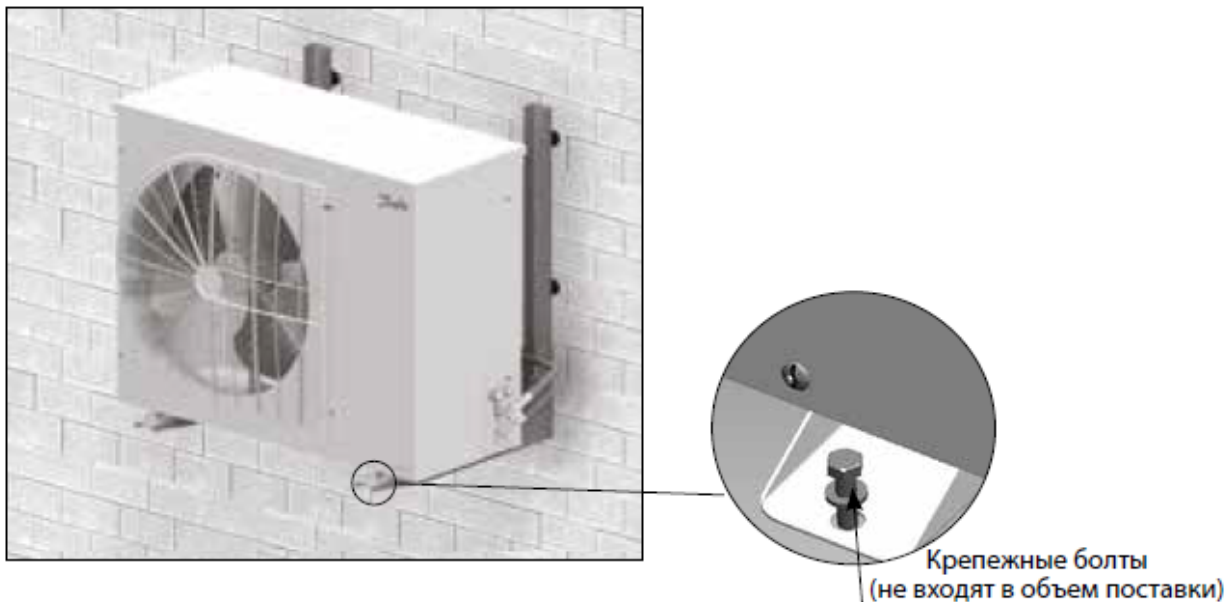

Рекомендуется устанавливать агрегат на резиновые прокладки или демпферы вибрации (в комплект поставки не входит).

Агрегат заполнен азотом, защищающим его от проникновения влажного воздуха

Перед открытием патрубков агрегата необходимо медленно стравить азот через клапан Шредера. Подсоединение агрегата к системе должно производиться достаточно быстро, чтобы исключить попадание влаги в масло, находящееся в компрессоре.

При резке труб убедитесь, что система пустая. Никогда не сверлите отверстия в трубах после установки агрегата.

Проводите пайку труб, используя самые современные технологии. Пайку выполняйте в среде азота, который необходимо пропускать через трубы, что помогает предотвратить процесс окисления внутри труб. Это особенно важно, если в качестве хладагентов предполагается использовать гидрофторуглеродные соединения. Все припои должны содержать, как минимум, 5% серебра.

При проведении паяльных работ защищайте корпус агрегата от повреждения факелом горелки.

Подключите необходимые устройства безопасности и контроля. Если для этого используется клапан Шредера, демонтируйте внутренний клапан.

Рекомендуется изолировать всасывающую трубу с помощью изоляции толщиной 19 мм вплоть до входа в компрессор.

Демонтаж агрегата можно производить после того, как будет удален хладагент из системы

4.5. Наладка и испытания

Поиск утечек

Никогда не применяйте газы, такие как кислород, сухой воздух или ацетилен для поиска утечек. Эти газы могут образовать легковоспламеняющиеся смеси

Определение утечек системы может быть выполнено посредством: испытания системы под давлением сухим азотом, смеси сухого азота с хладагентом, который используется в этой системе, методом глубокого вакуума.

При проведении испытания системы под давлением, максимальное давление проверки составляет 32 бар

Жидкостный и всасывающий запорные клапаны должны быть закрыты (агрегат проходит проверку на утечки на заводе-изготовителе). Не подсоединяйте к контуру до его полной осушки.

В случае поиска утечек методом глубокого вакуума, соблюдайте следующие указания:

- 1) Отвакуумируйте систему до давления 500 микрон ртутного столба (0,67 мбар).
- 2) Подождите 30 минут
- 3) Если давление растет быстро, то система не герметична. Устраните не герметичность и повторите шаги 1 и 2.
- 4) Если давление растет медленно, то в системе находится влага. Сломайте вакуум сухим азотом и вакуумируйте систему заново, повторив шаги 1 и 2.
- 5) Подсоедините агрегат к системе, открыв запорные клапаны.
- 6) Повторите вакуумирование системы, согласно шагам 1 и 2
- 7) Сломайте вакуум сухим азотом.
- 8) Отвакуумируйте систему до давления 500 микрон ртутного столба (0,67 мбар) и проверьте давление в системе через 4 часа. Измерение давления должно проводиться через манометр подключенного к системе, а не через манометр вакуумного насоса.

Вакуумирование системы

Осуществляйте вакуумирование двухступенчатым вакуумным насосом с производительностью, соответствующей объему системы. Чтобы избежать слишком больших потерь давления, при вакуумировании следует использовать соединительные шланги большого диаметра и подсоединять их к вспомогательным вентилям, а не к шредер-клапану. При вакуумировании закройте сервисные вентили для того, чтобы изолировать агрегат от холодильной установки.

Рекомендуемая процедура вакуумирования:

- 1) Процесс поиска и устранения утечек должен быть завершен
- 2) Отвакуумируйте систему до давления 500 микрон ртутного столба (0,67 мбар).
- 3) Когда процесс вакуумирования будет закончен, система должна быть изолирована от вакуумного насоса
- 4) Давление должно держаться достигнутого значения 500 микрон ртутного столба (0,67 мбар) и измерено через 4 часа. Измерение давления должно проводиться через манометр подключенного к системе, а не через манометр вакуумного насоса.

Для лучшего удаления влаги из системы, температура системы не должна быть ниже 10 °C.

При сдаче системы в эксплуатацию содержание влаги в системе не должно превышать 100 ppm (частей на миллион). При эксплуатации системы фильтр-осушитель должен уменьшить содержание влаги до 20-50 ppm.

ВНИМАНИЕ: не запускайте компрессор, когда система находится под вакуумом, т. к. электродвигатель может сгореть (не используйте мегаомметр и не подавайте питание на компрессор, т. к. это может привести к повреждению обмоток).

Электрические соединения

Перед тем, как проводить какие-либо электрические соединения, убедитесь, что источник питания отключен и изолирован в соответствии с существующими правилами работы с электрооборудованием. Все электрические компоненты должны быть выбраны в соответствии с местными стандартами и характеристиками оборудования агрегата.

Агрегат оборудован электрическим щитом, в котором все электрические подключения компонентов агрегата (компрессора, вентилятора конденсатора, сдвоенного прессостата, подогревателя картера, контактора, автоматического выключателя) выполнено на заводе.

Подробные сведения об электрических подключениях приведены в схеме подключения.

Убедитесь, что источник питания соответствует техническим характеристикам агрегата и что источник питания стабилен (номинальное напряжение $\pm 10\%$ и номинальная частота $\pm 2,5$ Гц).

Выберите размеры кабелей питания в соответствии с характеристиками агрегата по напряжению и току.

Обеспечьте правильное заземление источника питания.

Агрегаты со спиральными компрессорами типа MLZ, LLZ оснащены реле напряжения для защиты компрессора от потери фазы, неправильного подключения фаз, перекоса фаз, а так же от пониженного или повышенного напряжения.

Для агрегатов с 3-фазным спиральным компрессором следует соблюдать последовательность фаз для правильного направления вращения спиралей компрессора.

Определите последовательность фаз с помощью фазометра. Подсоедините фазы линий L1, L2, L3 к клеммам главного выключателя T1, T2, T3 соответственно.

Заправка системы хладагентом

Перед заправкой убедитесь, что уровень масла в смотровом стекле находится на 1/4 – 3/4 высоты смотрового стекла.

Убедитесь, что хладагент, предназначенный для заправки в систему, соответствует данному агрегату.

Зеотропные и квазизеотропные смеси хладагентов, такие как R407C и R404A, всегда нужно заправлять в систему в жидкой фазе.

Заправка хладагентов в парообразном состоянии возможна только для однокомпонентных хладагентов (не смесей), таких как R22.

При заправке систем ГФУ хладагентами оборудование для заправки должно быть предназначено для работы только с этими хладагентами и не должно использоваться для ХФУ/ГХФУ хладагентов.

Во время первой заправки компрессор должен быть отключен и сервисные клапаны должны быть закрыты.

Хладагент в жидкой фазе должен заправляться в конденсатор или в жидкостной ресивер. Объем заполненного хладагента должен быть как можно ближе к паспортному значению заправки перед тем, как запускать компрессор. Затем медленно прибавляйте необходимое количество хладагента в жидкой фазе в контур низкого давления как можно дальше от работающего компрессора.

Объем заправки должен быть достаточным для эксплуатации установки, как в зимних, так и в летних условиях эксплуатации.

Запрещается оставлять заправочный баллон подсоединенным к холодильному контуру.

Проверка перед пуском в эксплуатацию

Удостоверьтесь, что запорные клапаны открыты.



Убедитесь, что характеристики подаваемого электрического питания удовлетворяют характеристикам агрегата (на заводской табличке).


Убедитесь, что все электрические соединения хорошо затянуты.

Убедитесь, что вентилятор свободно вращается.

Убедитесь, что защитный лист снят с задней стороны конденсатора.

Реле давления Danfoss HP/LP типа KP17W не настроено на заводе-изготовителе. Установка высокого давления не должна превышать максимального рабочего давления ресивера. Установка по низкому давлению должна выбираться в зависимости от конкретного применения агрегата. Минимальная настройка реле низкого давления 2 бар (абсолютное).

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ KP 17 W

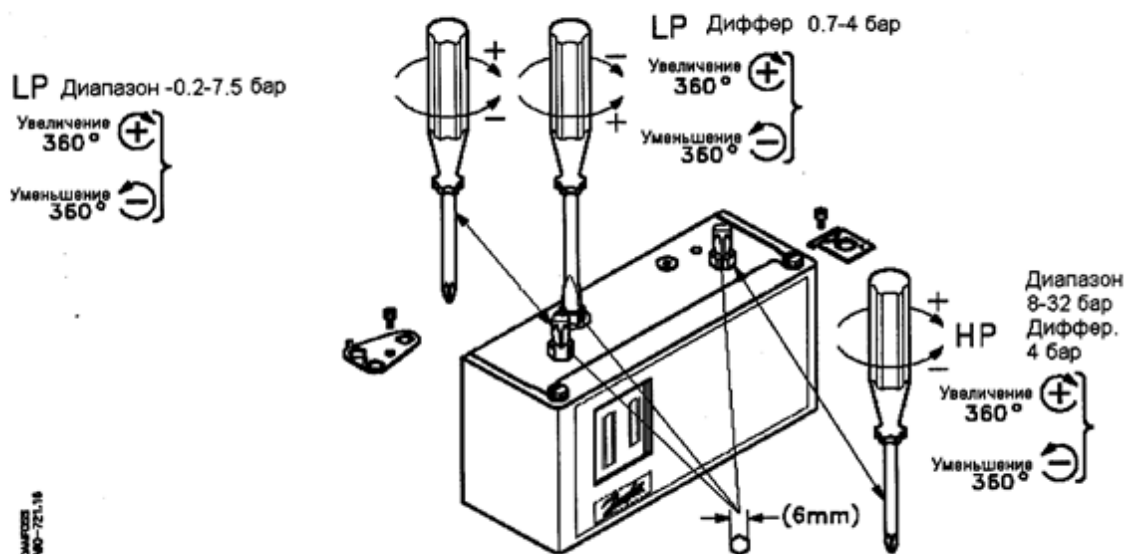

При первом запуске или после длительного простоя включите подогреватель картера хотя бы за 12 часов перед запуском.

Запуск

Никогда не запускайте компрессор при отсутствии хладагента в системе.

Не допускается байпасирование мимо реле низкого давления или других устройств защиты во время запуска.

Проверьте значение тока и напряжения.

Проверьте уровень масла в смотровом стекле компрессора в течение первых 2-4 часов работы ($\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ высоты смотрового стекла).

Проверьте правильность направления вращения вентилятора (поток воздуха должен от конденсатора к вентилятору).

При устойчивой работе установки при стабильных условиях, проверьте все трубопроводы на превышение допустимых амплитуд вибраций. Если амплитуда колебаний превышает 1.5 мм, то следует применить корректирующие действия (например: установить скобу).

Убедитесь, что через смотровое стекло жидкостной линии проходит поток жидкого хладагента.


Зафиксируйте тип и количество заправленного хладагента, а так же рабочие температуры, которые должны соответствовать требуемым параметрам.

Перед тем, как покинуть монтажную площадку, выполните общую проверку установки на предмет чистоты, шума и отсутствия утечек.

5. Использование по назначению

5.1. Эксплуатационные ограничения

Область эксплуатации, внутри которой гарантируется надежная работа агрегата, определяется границами, показанными на диаграмме ниже.

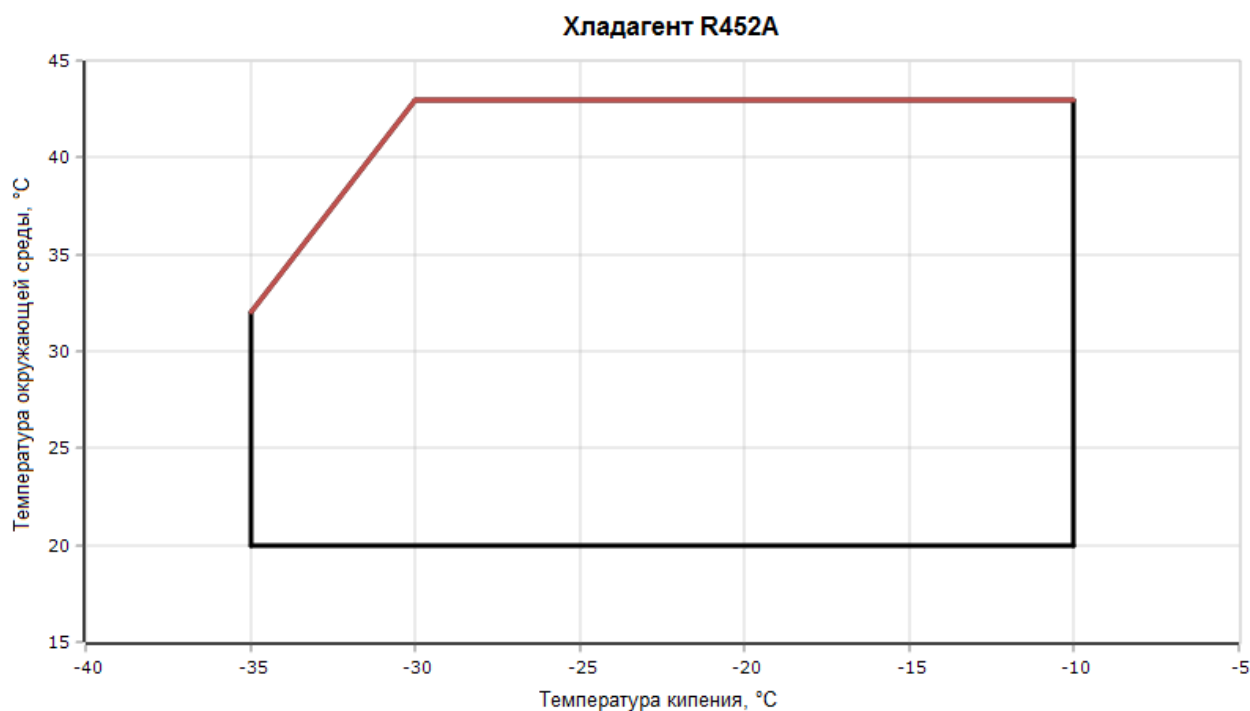

5.2. Подготовка изделия к использованию

Проверьте агрегат на отсутствие внешних повреждений.

Проверьте правильность соединения электрических подключений.

При обслуживании холодильной установки соблюдайте меры предосторожности, так как компоненты установки находятся под давлением.

Убедитесь, что все предохранительные устройства работоспособны и правильно настроены (проверьте точку настройки реле давления, наличие предохранительного клапана, если он необходим, и т.д.).

При необходимости использования подогревателя картера компрессора, он должен быть включен в течение 12 часов перед первым запуском и запуском после длительного простоя.

5.3. Использование изделия

Обслуживание агрегата должно осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с существующей практикой и требованиями техники безопасности.

Остерегайтесь горячих и очень холодных элементов холодильной системы.

Давление в компрессоре и холодильной системе может достигнуть опасно высокого уровня, которое может привести к травме персонала в случае внезапной разгерметизации системы. Поэтому не допускается производить сверление и разрезание трубопровода и оборудование холодильной установки, когда система находится в рабочем состоянии и под давлением (жидкий хладагент может попасть на кожу и вызвать ожог).

Даже притом, что вентилятор конденсатора оснащен защитным кожухом, рекомендуется не работать в районе конденсатора, пока вентилятор работает.

Поиск неисправностей.

Проверьте герметичность холодильной установки с помощью течеискателя.

Проверьте исправность вентилятора конденсатора.

Проверьте работоспособность компрессора. Компрессор может не работать по многим причинам. Перед тем как заменить компрессор убедитесь, что он действительно неисправен.

При выходе компрессора из строя измерьте электрическое сопротивление фаз электродвигателя. Это позволит определить причину дефекта, который может произойти вследствие повреждения обмотки электродвигателя или временного отключения устройства внутренней защиты.

Если сработало устройство внутренней защиты холодного компрессора, подождите около 5 минут, пока оно не возвратится в исходное состояние.

Если сработало устройство внутренней защиты компрессора в горячем состоянии (температура корпуса компрессора превышает 80 °С), время возврата устройства защиты в исходное состояние увеличивается. До повторного включения компрессора должно пройти около 45 минут.

При аномальном уровне шума убедитесь в отсутствии натекания жидкого хладагента в компрессор.

При срабатывании реле высокого давления, проверти работоспособность конденсатора (чистоту поверхности, работу вентилятора). Если конденсатор в норме, то проблема может быть в перезаправке хладагента или наличие неконденсирующихся газов в конденсаторе.

При срабатывании реле низкого давления, проверти работоспособность испарителя (чистоту поверхности, работу вентилятора), поток жидкого хладагента и падение давления (соленоидный клапан, смотровое стекло, фильтр осушитель, терморегулирующий вентиль).

6. Техническое обслуживание

Агрегат работает под давлением, температура трубок может превышать 100°С, содержит электрические компоненты, поэтому обслуживание агрегата должен производить квалифицированный персонал.

Агрегат не нуждается в особом техническом обслуживании. Однако необходимо подчеркнуть, что правильная работа и обслуживание всей системы охлаждения исключают многие проблемы в работе компрессора, связанные с состоянием системы.

Всегда выключайте агрегат с помощью главного выключателя перед снятием панелей агрегата.

Следует регулярно производить следующие действия:

- Проверять параметры работы холодильной установки (температуру кипения, конденсации, температуру газов на выходе из компрессора, перегрев, переохлаждение).
 - Проверять значения установок реле давления.
 - Проверять уровень масла в смотровом стекле компрессора.
 - Проверять систему на наличие утечек.
 - Проверять состояние электрических соединений.
 - Проверять свободное вращение и отсутствие вибраций лопастей вентиляторов.
 - Проверять состояние теплообменных аппаратов, в случае необходимости произвести их очистку.
- Микроканальный теплообменник рекомендуется продувать сжатым воздухом изнутри наружу и прочистить мягкой щеткой. Запрещается использовать металлическую щетку.

7. Текущий ремонт

Во время ремонта холодильной установки хладагент не должен выбрасываться в атмосферу. Он должен быть собран в отдельный баллон. Не допускается смешивать разные хладагенты между собой во время сборки.

После каждого вскрытия холодильного контура необходимо произвести замену фильтра-осушителя.

В случае выхода из строя одного из компонентов агрегата, производится его замена на новый компонент в соответствии с существующей практикой и требованиями техники безопасности.

8. Транспортирование и хранение

Агрегат необходимо перемещать в вертикальном положении (максимальное отклонение от вертикали: 15°). Если компрессор будет находиться в перевернутом состоянии, его рабочие характеристики гарантировать будет нельзя.

Помните, что при обращении с агрегатом необходимо соблюдать крайнюю осторожность и избегать толчков и ударов. При всех манипуляциях с агрегатом необходимо использовать ручки, имеющиеся на упаковке. При перемещениях и распаковке необходимо использовать соответствующее безопасное

подъемное оборудование.

Любое повреждение, отмеченное на упаковке или самом изделии при его получении, должно быть указано в рекламации покупателя, адресованной в транспортную компанию. Те же самые рекомендации относятся ко всем случаям нарушения инструкций по транспортированию.

Пожалуйста, перед хранением агрегата внимательно прочитайте все инструкции, напечатанные на упаковке.

Убедитесь, что агрегат не будет храниться при температуре окружающего воздуха ниже -35°C или выше $+50^{\circ}\text{C}$.

Убедитесь, что агрегат и его упаковка не подвергаются воздействию атмосферных осадков и/или агрессивной, огнеопасной атмосферы.

9. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

10. Комплектность

Состав агрегата полностью описывается его обозначением. Смотрите пункт 3.2 данного паспорта.

Агрегат поставляется без заправки хладагентом.

Агрегат заправлен маслом в количестве, указанном в паспорте на компрессор.

Для предотвращения попадания влаги в систему, агрегат заправляется газообразным сухим азотом до избыточного давления 1 бар.

11. Список комплектующих и запасных частей

Фирма «Danfoss A/S», DK-6430 Nordborg, Дания

Заводы фирмы-изготовителя:

«Danfoss Micro Channel Heat Exchanger (Jia Xing) Co., Ltd», #339, North Xin Qiao Road, Wuyuan street, Haiyan, Zhejiang 314300, Китай; «Danfoss (Hangzhou) Plate Heat Exchanger Company Haiyan Branch», #339, North Xin Qiao Road, Wuyuan street, Haiyan, Zhejiang 314300, Китай;


«J & E Hall commercial refrigeration SDN BHD», Lot 10, Jalan Perusahaan 8, Kawasan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan, Малайзия;


«Blue Star Limited», Village Vasuri Khurd, Khanivali Road PO Khupari, Taluka Wada, District Thane - 421 312, Maharashtra, Индия;

«RIVACOLD S.r.l.», Via Sicilia 7, 61020 Montecchio (PU), Италия;

«Armaturenwerk Altenburg GmbH», Am Weissen Berg 30, 04600 Altenburg, Германия.

«Danfoss Commercial Compressors S.A.», B.P. 331, Z.I. de Reyrieux, F-01603 Trévoux Cédex, Франция

Название	Артикул	Фото	Описание
Конденсатор	118Uxxxx		Назначение: для отвода теплоты от хладагента в окружающую среду.
Электродвигатель вентилятора	118Uxxxx		Назначение: для передачи вращательного момента лопасти вентилятора.

Ресивер	118Uxxxx		Назначение: для сбора жидкого хладагента.
Запорный клапан	118Uxxxx		Назначение: для перекрытия потока хладагента
Решетка вентилятора	118Uxxxx		Назначение: для защиты лопастей вентилятора
Лопасть вентилятора	118Uxxxx		Назначение: для создания воздушного потока через конденсатор.
Рабочий конденсатор вентилятора	118Uxxxx		Назначение: для запуска и работы однофазного электродвигателя вентилятора
Подогреватель картера	192Hxxxx, 120Zxxxx		Назначение: для подогревания картера масляного компрессора.
Реле напряжения	118Uxxxx		Назначение: для защиты компрессора от обрыва фаз, перекоса фаз, пониженного или повышенного напряжения питания.
Контактор	118Uxxxx		Назначение: для включения / выключения компрессора
Главный выключатель	118Uxxxx		Назначения: для включения / выключения подаваемого напряжения питания на агрегат

Реле перегрузки	118Uxxxx		Назначение: защита компрессора от перегрузки по току.
-----------------	----------	--	---