

- 1. Сведения об изделии**
- 2. Назначение изделия**
- 3. Описание и работа**
- 4. Указания по монтажу и наладке**
- 5. Использование по назначению**
- 6. Техническое обслуживание**
- 7. Текущий ремонт**
- 8. Транспортирование и хранение**
- 9. Утилизация**
- 10. Комплектность**
- 11. Список комплектующих и запасных частей**



Дата редакции: 29.10.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Клапан регулирующий типа VFG модификации VFG-2R.

1.2. Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.3. Изготовитель

АО “Ридан“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217
Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217

1.4. Дата изготовления.

Дата изготовления указана на шильдике клапана в формате нн/гг.


2. Назначение изделия

Клапан регулирующий типа VFG модификации VFG-2R - седельный, возвратно-поступательного типа предназначен для регулирования потока среды проходящего через него (жидкость, группа рабочих сред - 1 и 2, согласно ТР ТС 032). Применяется в системах тепло- и холодоснабжения зданий.

Клапаны регулирующие изготовлены в соответствии с ТУ 28.14.11-014-85551598-2024 (ДФВЛ.493115.001ТУ).

3. Описание и работа

3.1. Устройство изделия

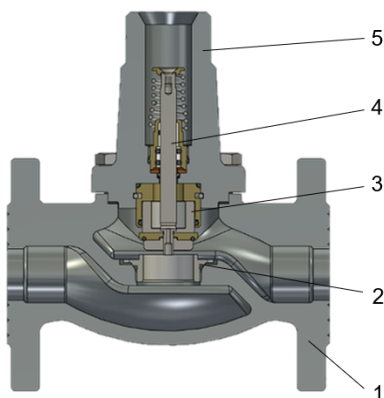

1. Корпус клапана

2. Седло клапана

3. Камера разгрузки

4. Шток

5. Крышка

Клапан регулирующий типа VFG модификации VFG-2R является двухходовым, проходным, нормально открытым, разгруженным по давлению. Закрывается клапан под воздействием привода, а открывается с помощью пружины.


3.2. Маркировка и упаковка

На металлическом шильдике на клапане указана следующая информация: кодовый номер, дата производства, тип клапана, DN, PN, Kvs, Tmax.

3.3. Технические характеристики

Номинальный диаметр (DN), мм	20
Номинальное давление (PN), бар	25
Пропускная способность Kvs, м³/ч	6,3
Рабочая среда	Вода или 30% водный раствор гликоля
Температура рабочей среды, °C	2–150 °C
Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности)	0,04%Kvs
Климатическое исполнение	Категория 3 по ГОСТ 15150-77
Тип присоединения к трубопроводу	фланцы по ГОСТ 33267
Коэффициент начала кавитации	0,6
Вид привода или регулирующего блока	AFP-R; AFD-R; AFA-R; AFPA-R; AFT-06R; AFT-17R.
Масса, кг, не более	4,78
Запорный элемент (шар, диск, золотник)	Нержавеющая сталь
Седло	Нержавеющая сталь
Корпус	Чугун
Шток	Нержавеющая сталь
EAN (single-pack)	4630266147247

Габаритные и присоединительные размеры

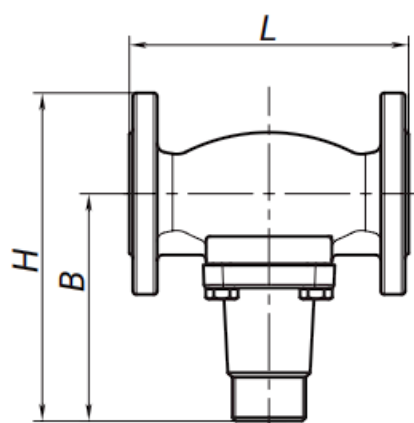

VFG-2R DN15–25

Дополнительные технические характеристики

B, мм	130
L, мм	150
H, мм	182,3

4. Указания по монтажу и наладке

4.1. Общие указания

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать требования инструкции производителя на установленное оборудование, а также инструкции по эксплуатации системы.

4.2. Меры безопасности


Монтаж, наладку и техническое обслуживание клапана регулирующего типа VFG модификации VFG-2R должен выполнять только квалифицированный персонал, имеющий допуск к работам такого рода, строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.

4.3. Подготовка к монтажу

Необходимо достать изделие из коробки. Осмотреть на наличие дефектов. Снять заглушки (если они есть) с фланцев клапана.

4.4. Монтаж и демонтаж

Клапаны регуляторы VFG-2R Ду = 15–80 мм с температурой перемещаемой среды до 120 °С могут быть установлены в любом положении.

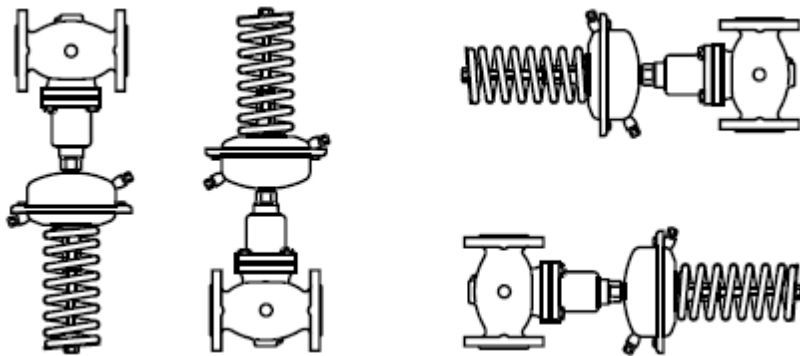

Клапаны регуляторы VFG-2R Ду = 100–250 мм или клапаны регуляторы VFG-2R любого диаметра при температуре перемещаемой среды свыше 120 °С должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.



4.5. Наладка и испытания

Не требуется

4.6. Пуск (опробование)

Перед пуском необходимо проверить правильность установки клапана регулятора VFG-2R и привода: Стрелка на клапане должна совпадать по направлению с движением теплоносителя.

Монтажное положение управляющего элемента должно соответствовать допустимым монтажным положениям.

На импульсных трубках должны быть запорные или запорно-регулирующие элементы. Пуск должен осуществляться с полностью перекрытыми импульсными трубками. По факту заполнения системы осуществить плавное открытие одной или двух (одновременно) импульсных линий.

5. Использование по назначению

5.1 Эксплуатационные ограничения

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать требования инструкции производителя на установленное оборудование, а также инструкции по эксплуатации системы.

Качество сетевой воды должно удовлетворять техническим требованиям, п.4.8.40 ПТЭ (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей российской Федерации).

Перечень критических отказов, а также критерии предельных состояний приведены в обосновании безопасности.

5.2 Подготовка изделия к использованию

Клапан регулирующий типа VFG модификации VFG-2R может быть установлен:

DN 15-80 $T_{max} \leq 120$ °C любое монтажное положение;

DN 15-80 $T_{max} > 120$ °C; DN 100-250 только горизонтально, управляющий блок снизу.

6. Техническое обслуживание

Промывка системы / клапана 1 раз в год.

Плановый осмотр клапана с регулирующим блоком:

- работа до года - 1 раз в 2 месяца;

- более года 1 - раз в 1 месяц.

В межотопительный сезон обязательное открытие-закрытие клапана 1 раз в месяц вручную либо средствами автоматики.

7. Текущий ремонт

За подробной информацией о ремонте обращайтесь в сервисный отдел ООО «Ридан Трейд», тел. + 7 (495) 792-57-57.

8. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение клапанов регулирующих типа VFG модификации VFG-2R должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 (3-е климатическое исполнение).

9. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

10. Комплектность

В комплект поставки входит:

- клапан регулирующий типа VFG модификации VFG-2R;

- паспорт*;

- руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

11. Список комплектующих и запасных частей

Название	Код для заказа
Сальниковый блок для клапанов Ду15-50 мм	065B2070R