035CU1209

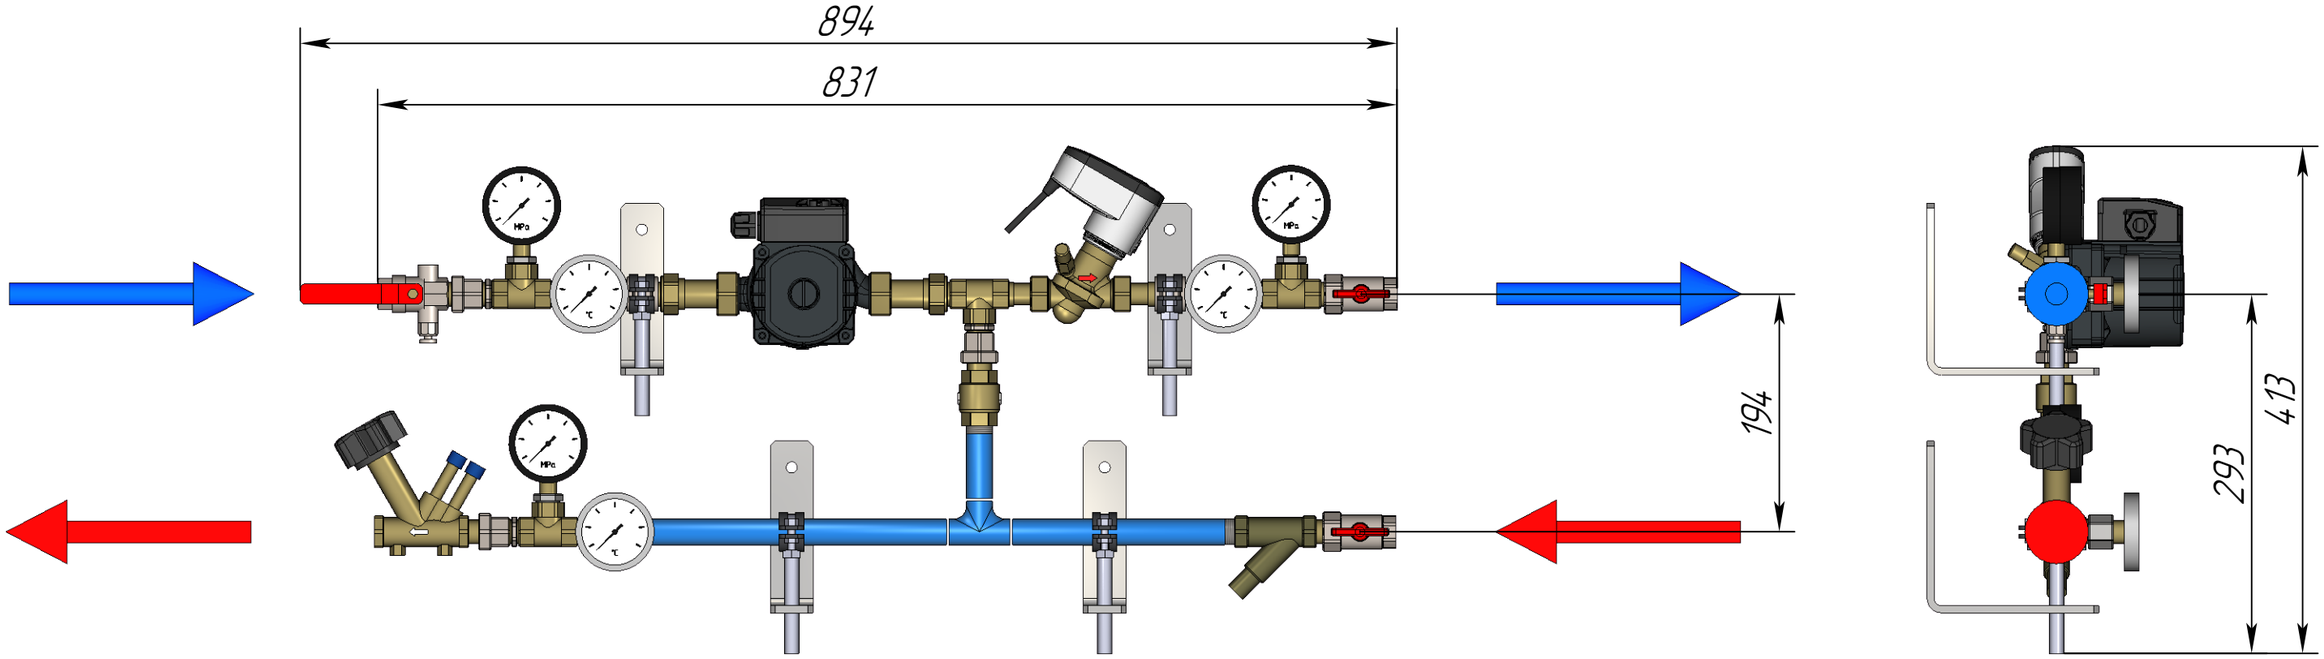

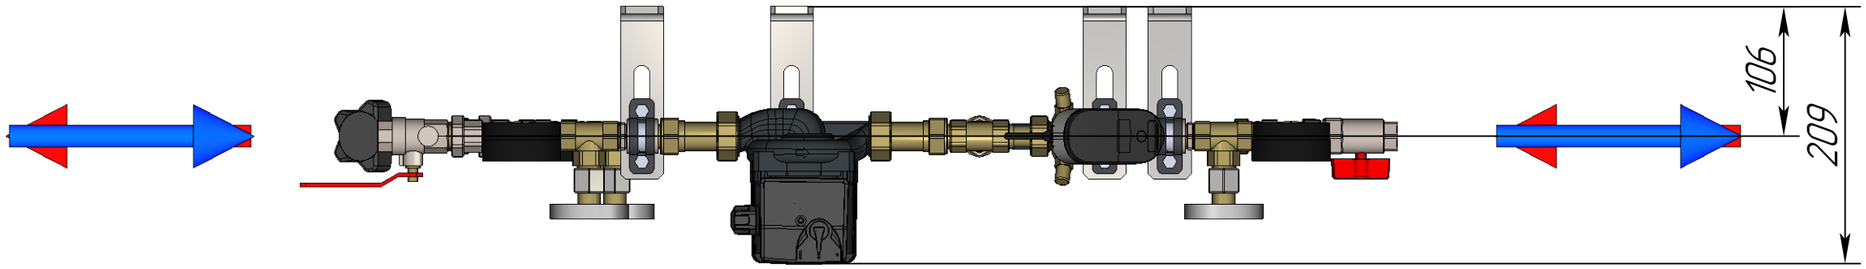

Для габаритных размеров отклонение составляет ± 25 мм

					035CU1209		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АУУ-AQT-15-15LF-Прав	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Иваненко К.А.		21.10.2026				
Пров.						Лист 1	Листов 4
Т.контр.						RIDAN	
Н. контр.							
Утв.							

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Копировал | Формат А3

035CU1209

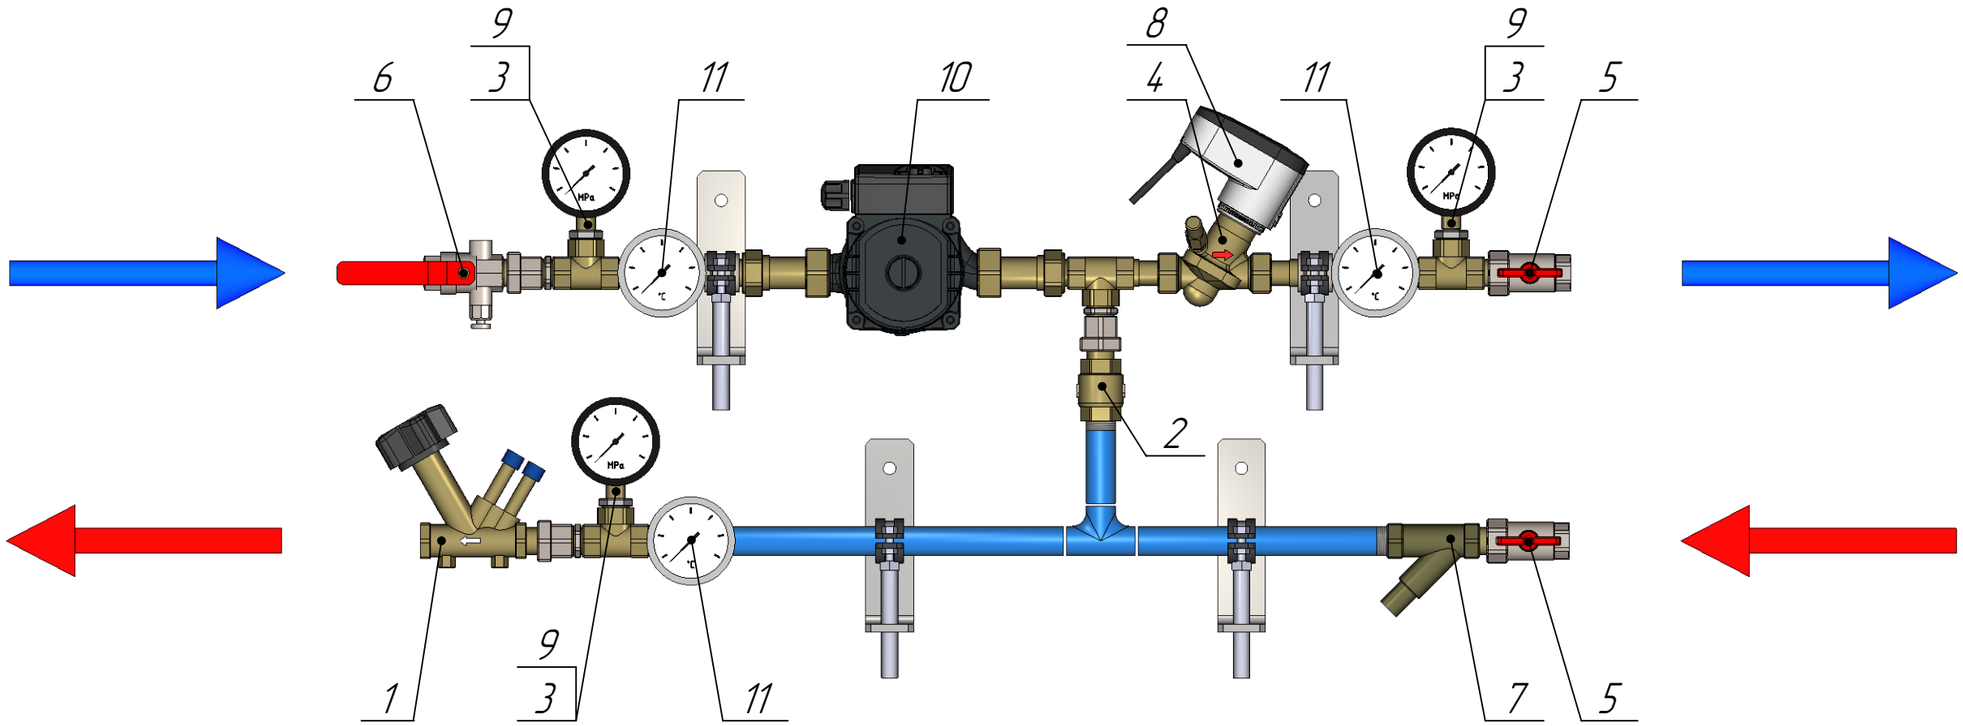

Поз.	Наименование	Кол.
1	Клапан балансировочный MVT-R2 DN15	1
2	Клапан обратный DN15	1
3	Клапан отсечной для манометра	3
4	Комбинированный балансировочный клапан AQT-R3 Ду15 LF	1
5	Кран с американкой DN15	2
6	Кран шаровой со спускным элементом DN15	1
7	Фильтр со сливным клапаном DN15	1
8	Электропривод аналоговый AME 110NLXR, 24В	1
9	Манометр радиальный 0-1,6 МПа, G 1/4	3
10	Насос RWS 20-60S 130	1
11	Термометр осевой, L46 мм, G 1/2	3

Учитывая возможный значительный период времени с момента создания расчета узла АУУ до его изготовления, мы оставляем за собой право при производстве менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства узлов АУУ, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики АУУ, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иваненко К.А.		21.10.2026
Пров.				
Т.контр.				
Н. контр.				
Утв.				

035CU1209

АУУ-AQT-15-15LF-Прав

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 2 Листов 4

RIDAN

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

035CU1209

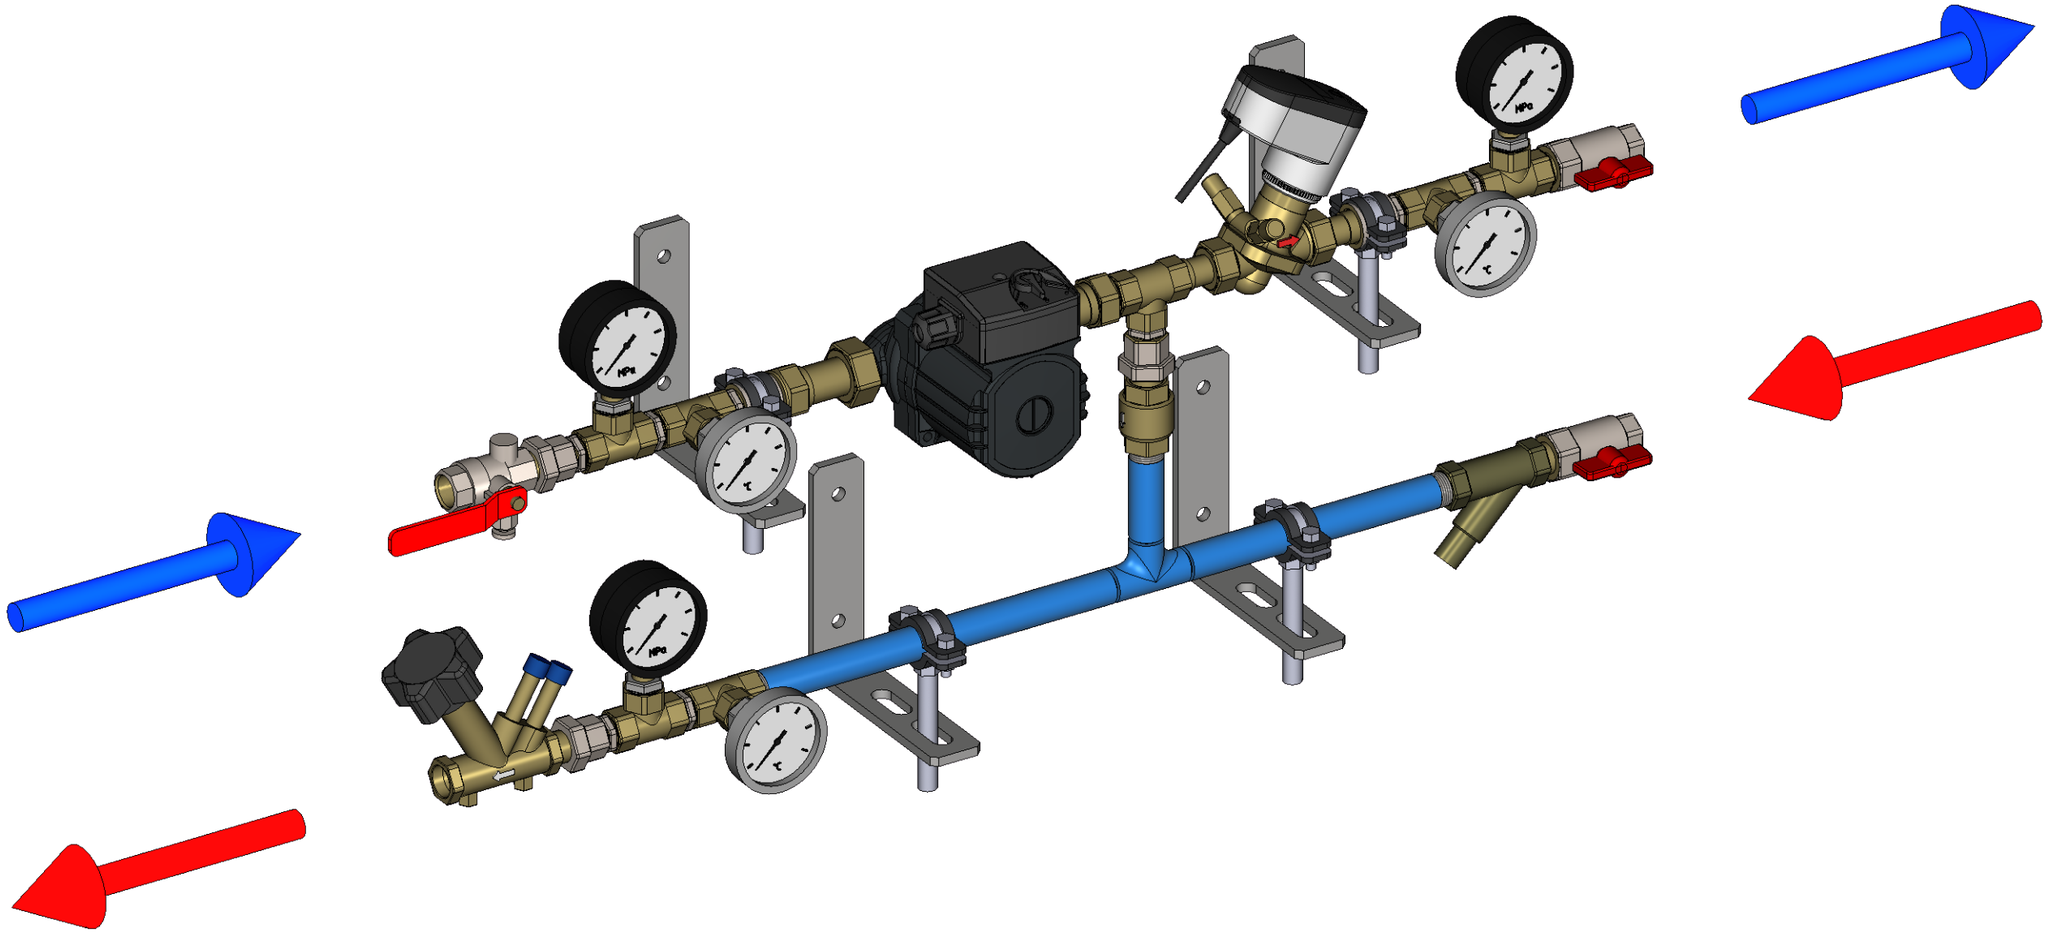

					035CU1209		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АУУ-AQT-15-15LF-Прав	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Иваненко К.А.		21.10.2026				
Пров.						Лист 3	Листов 4
Т.контр.							
						RIDAN	
Н. контр.							
Утв.							

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

035CU1209

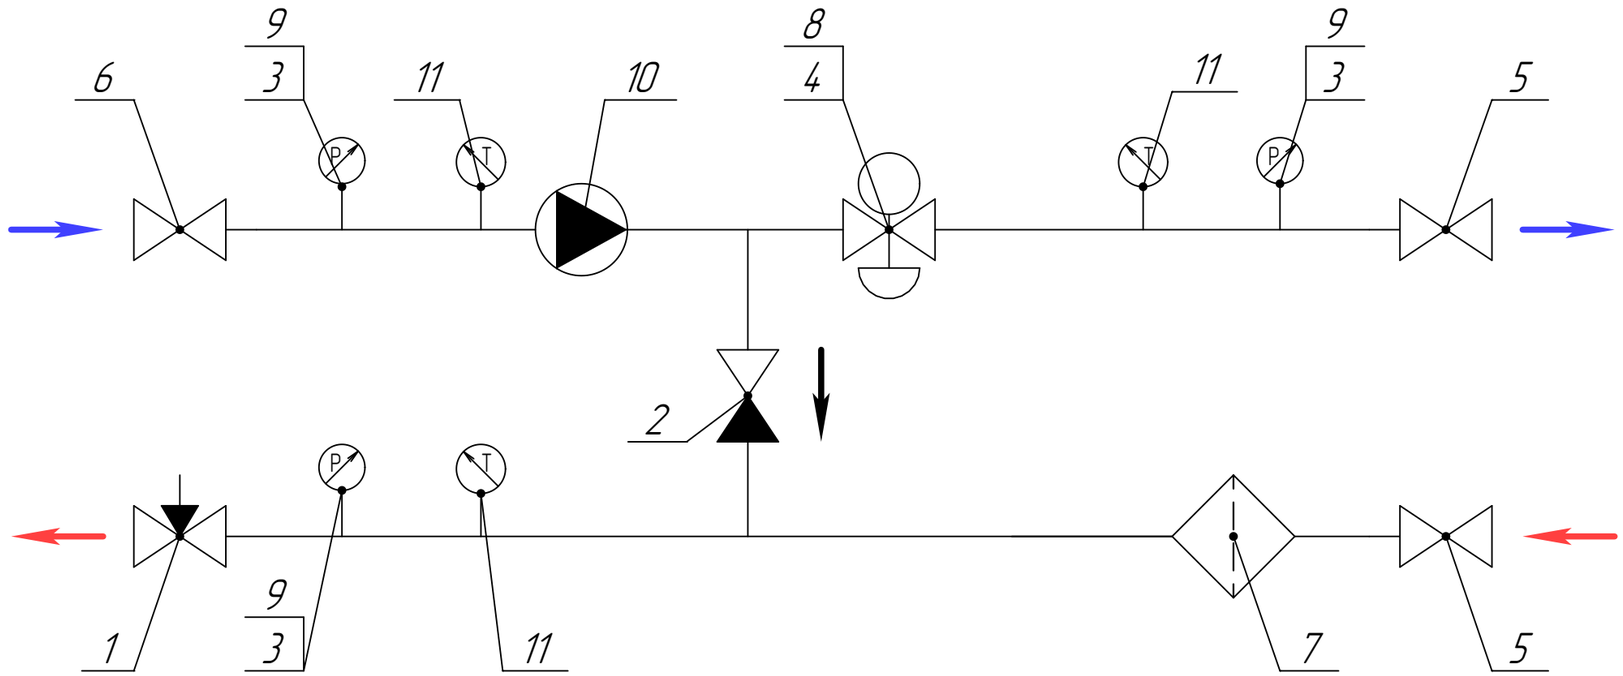

Поз.	Наименование	Кол.
1	Клапан балансировочный MVT-R2 DN15	1
2	Клапан обратный DN15	1
3	Клапан отсечной для манометра	3
4	Комбинированный балансировочный клапан AQT-R3 Ду15 LF	1
5	Кран с американкой DN15	2
6	Кран шаровой со спускным элементом DN15	1
7	Фильтр со сливным клапаном DN15	1
8	Электропривод аналоговый AME 110NLXR, 24В	1
9	Манометр радиальный 0-1,6 МПа, G 1/4	3
10	Насос RWS 20-60S 130	1
11	Термометр осевой, L46 мм, G 1/2	3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иваненко К.А.		21.10.2026
Пров.				
Т.контр.				
Н. контр.				
Утв.				

035CU1209

АУУ-AQT-15-15LF-Прав

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 4 Листов 4

RIDAN

Копировал

Формат А3